



D:\OneDrive - System Automation Service Ltd\Анна Богданова\РК 04.02.2022\анна богданова\ДЛЯ САЙТА\продукция\чертежи для пультов на сайте\Ex\_кп.пульты\_kpp\_1212\_1222.dwg

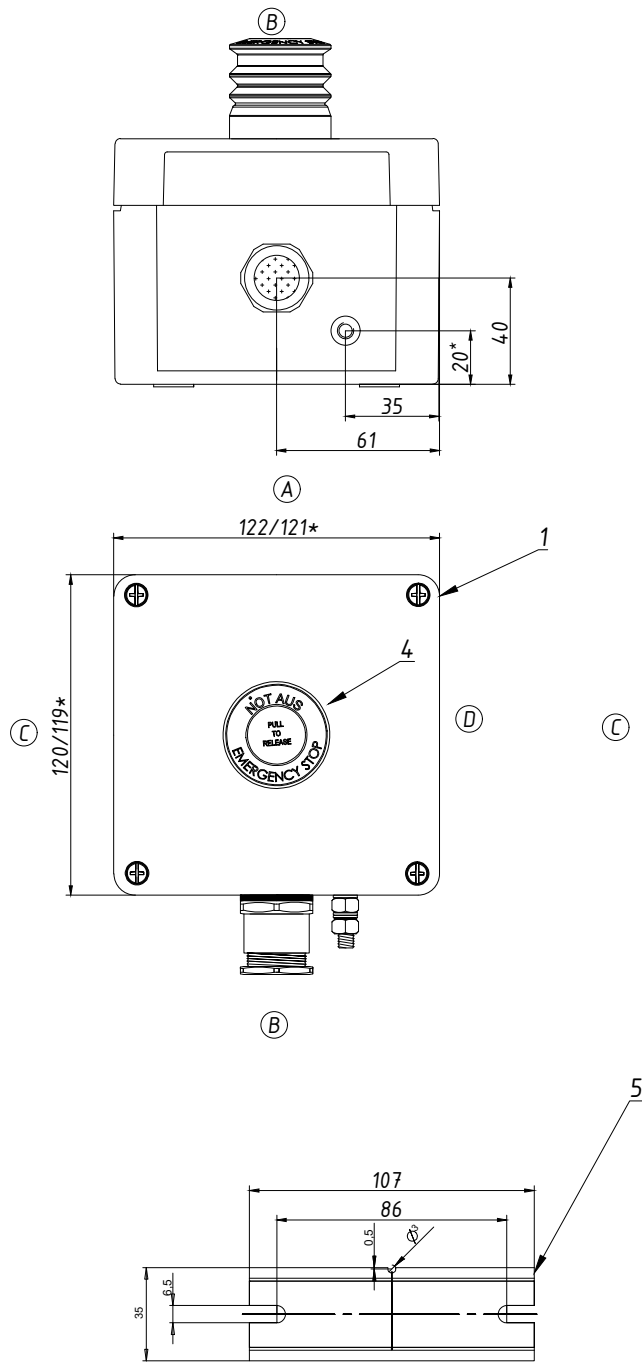

Поз	Найменування	Од. ви м.	Кіль-ть	Примітка
1	Видухозахисний корпус з поліестеру 120x120x91	шт	1	06.121209
2	Кабельне введення для недреньованого кабелю, нікельована латунь, діаметром 6,5-14,0мм, Exd/Exe IIC, M20x1.5.	шт	1	20A2F1RA5
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	1	20LN5
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	1	20ETS2
	Кільце заземлення, M20	шт	1	20ET5
3	Модуль 1NO+1NC	шт	1	
4	Кнопка -Гриб	шт	1	
5	Рейка монтажна TS 35*7.5	м	0,11	
6	Кріплення зовнішні (4 шт)	комп	1	
7	Бовт заземлення M6	шт	1	
8	Клема захисного проводу UT-2.5 PE	шт	1	

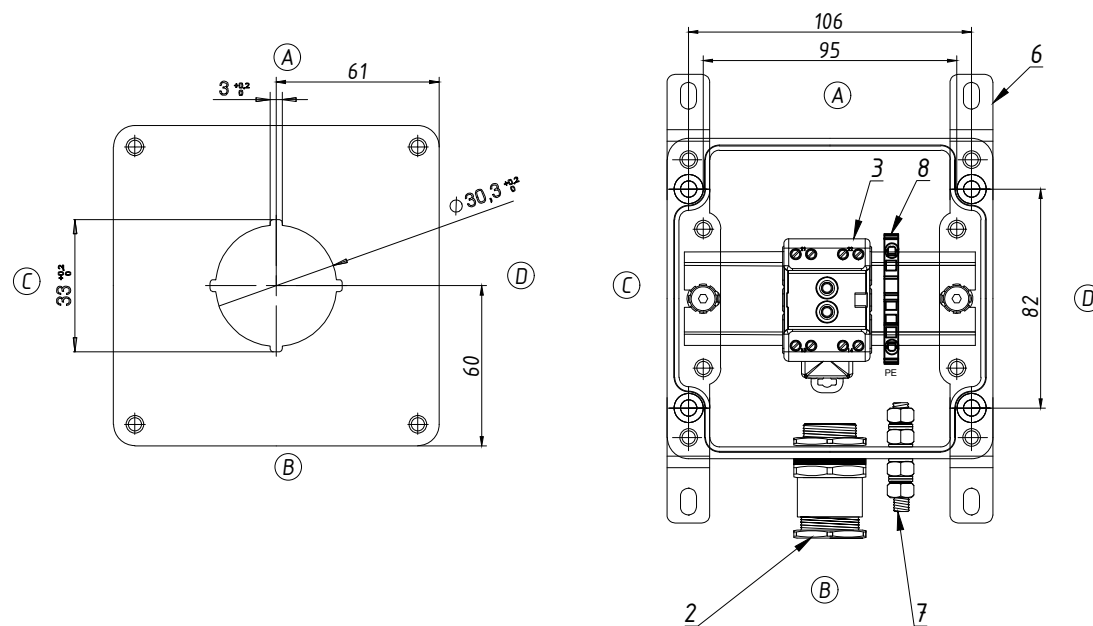

1. Кількість пультів керування: \_ шт.

					Пульт керування 06121209 підвищеної безпеки в комплектації КПП-06.121209-Exe-(Г/І)-1(В)/20A2F1RA5				
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата	Пульт керування	Лит.	Маса	Масштаб	
Розроб.		Богданова	<i>[Signature]</i>						
Перевір.		Мірошніченко	<i>[Signature]</i>						
Т. контр.						Аркуш	1	Аркушів	1
Нор. контр.						Креслення до заказу № _____			
Затв.					ТОВ "Корпус груп"				