
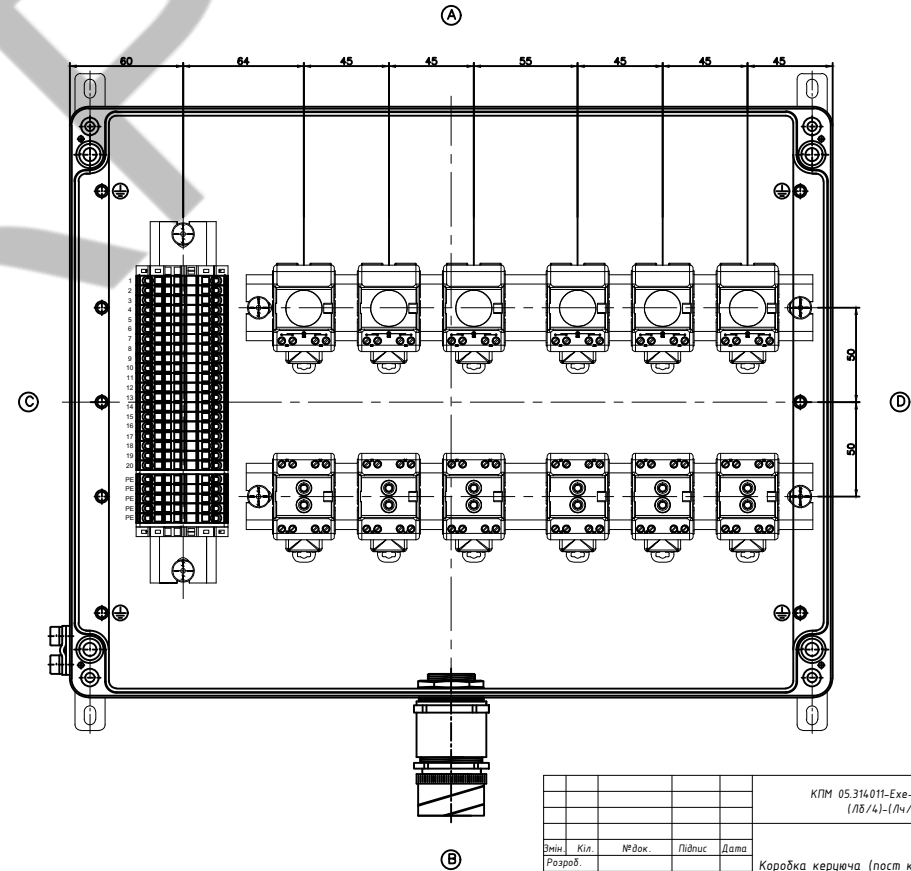


Поз	Найменування	Од.ви-м.	Кіль-ть	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з алюмінію 3130x404 X111	шт	1	25.314011
2	Кабельне введення нікельоване для гнучкого кабелю діаметром 11,1-20,0мм у гофрі, Exd/Exe IIC, M25x1.5.	шт	1	25A2FFC1RA5C115
	Гайка латунна, M25x1,5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M25	шт	1	25ETS2
3	Модуль 1NO+1NC	шт	6	
4	Модуль лампи	шт	6	
5	Кнопка без фіксації (зелена)	шт	4	
6	Кнопка без фіксації (червона)	шт	2	
7	Світловий індикатор (білий)	шт	4	
8	Світловий індикатор (червоний)	шт	2	
9	Рейка монтажна TS 35*15	м	0,8	
	Клема прохідна	шт	20	
	Клема захисного проводу PE	шт	5	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
	Кришка кінцева	шт	2	
10	Маркування елементів	шт	12	
11	Монтажна панель	шт	1	
12	Кріплення зовнішнє (4 шт.)	компл	1	
13	Паспортна табличка	шт	1	

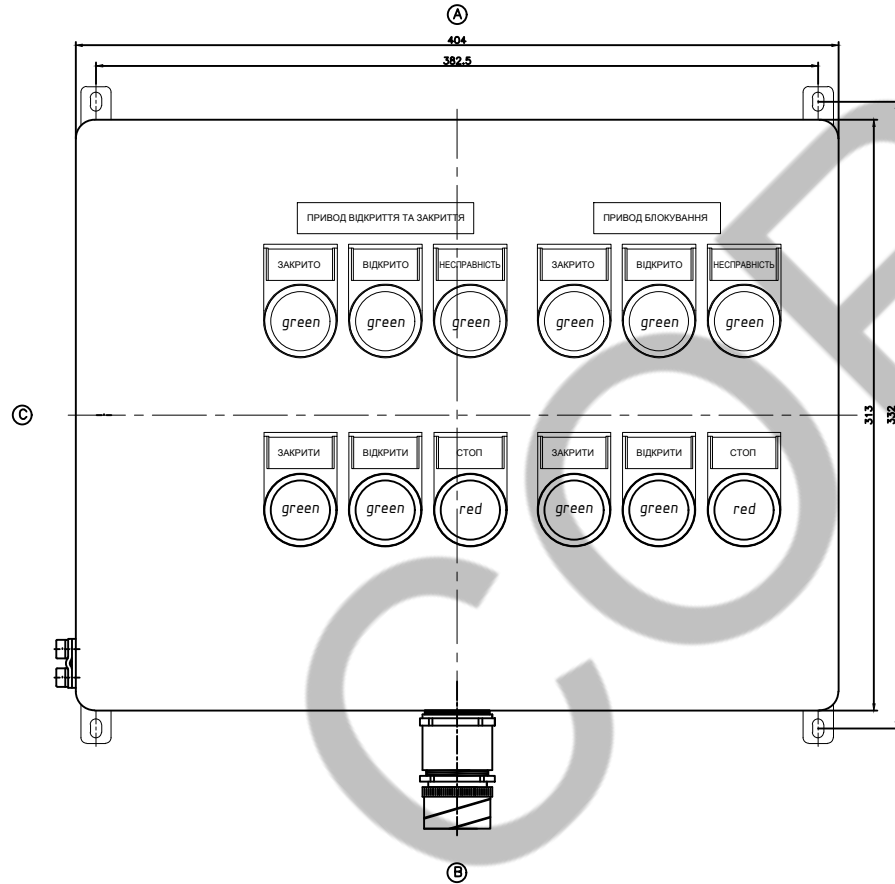

					КПМ 05.314011-Ехе-(20/2,5)-(5/2,5)-(Кз/4)-(Кч/2)-(Л8/4)-(Лч/2)-11В/25 А 2FFC1RA5C115		
Візн.	Кл.	№ док.	Підпис	Дата	Коробка керуєча (пост керування)		
Розроб.					Лист	Маса	Масштаб
Перевір.					Аркуш	Аркушів	1
Т.контр.					Креслення до замовлення № ТОВ "Корпус груп"		
Нор.контр.							
Замб.							