

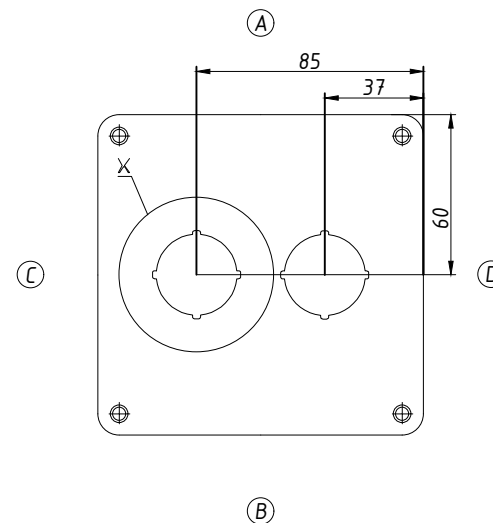
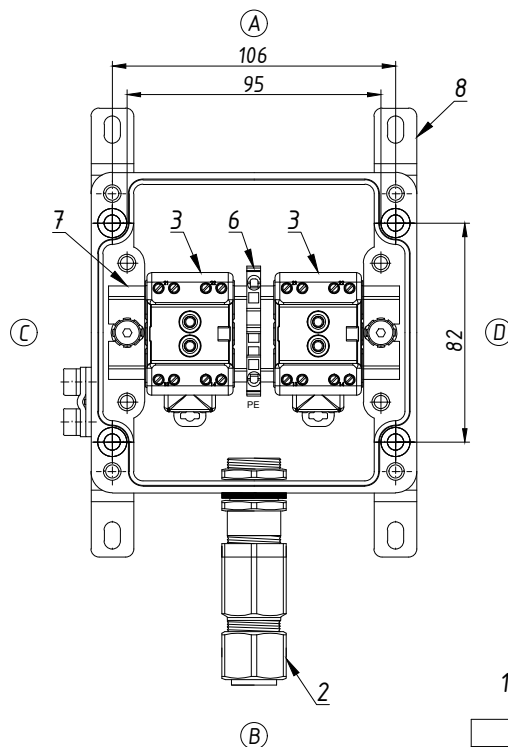


Поз	Найменування	Од.в.	Кіл.	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з алюмінію 120x122x91	шт	1	25.121209
2	Кабельне введення для дроньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe, M20x1.5, діаметр внутрішній 6.1-11.7мм, діаметр зовнішній 9.5-15.9мм.	шт	1	20SE1FX1RA5
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	1	20ETS2
3	Модуль 1NO+1NC	шт	2	
4	Кнопка без фіксації	шт	1	
5	Перемикач I-0	шт	1	
6	Клема захистного проводу 2.5 PE	шт	1	
7	Рейка монтажна TS 35*15	м	0,11	
8	Кріплення зовнішнє (4 шт)	комп	1	
9	Маркування елементів	шт	2	
10	Паспортна табличка	шт	1	

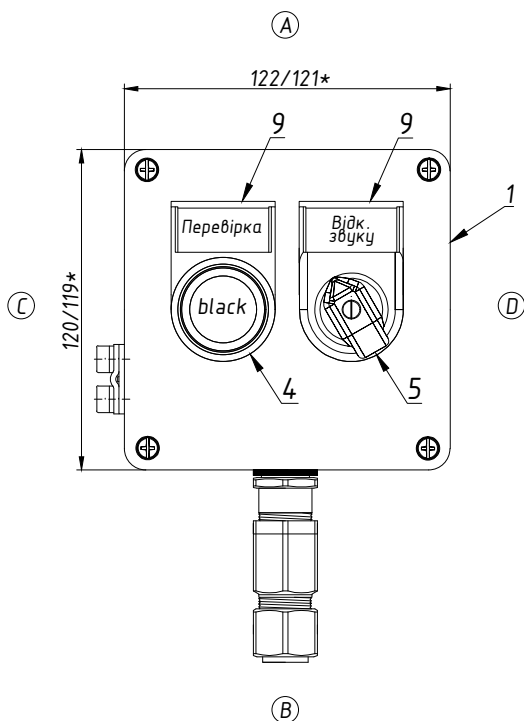

1. Кількість коробок керуючих: шт.

КПМ-05.121209-Exe-(П/1)-(К/1)-1(В)/20SE1FX1RA5					Літ.	Маса	Масштаб
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата	Коробка керуюча (пост керування)	Аркуш 1	Аркушів 1
Розроб.							
Перевір.							
Т.контр.							
Нор.контр.					Креслення до замовлення №	ТОВ "Корпус груп"	
Затв.							