



2004

ROSE Systemtechnik GmbH
D-32457 Porta Westfalica





II 2G Ex eb IIC T6 Gb

-XX°C ≤ Ta ≤ +XX°C





Type: 05.161609

XXX V I_{max} XX A 2,5 mm²

XXXXXXXXXX

Do not open while energized

СЦ 19.0393 X

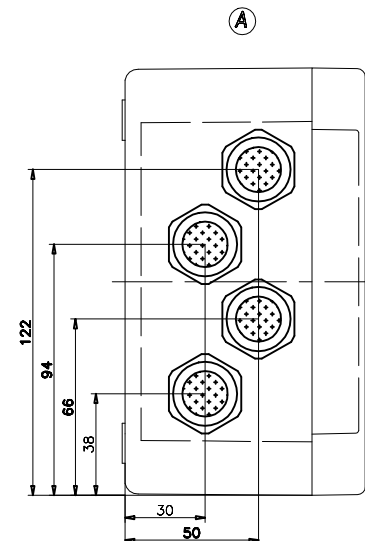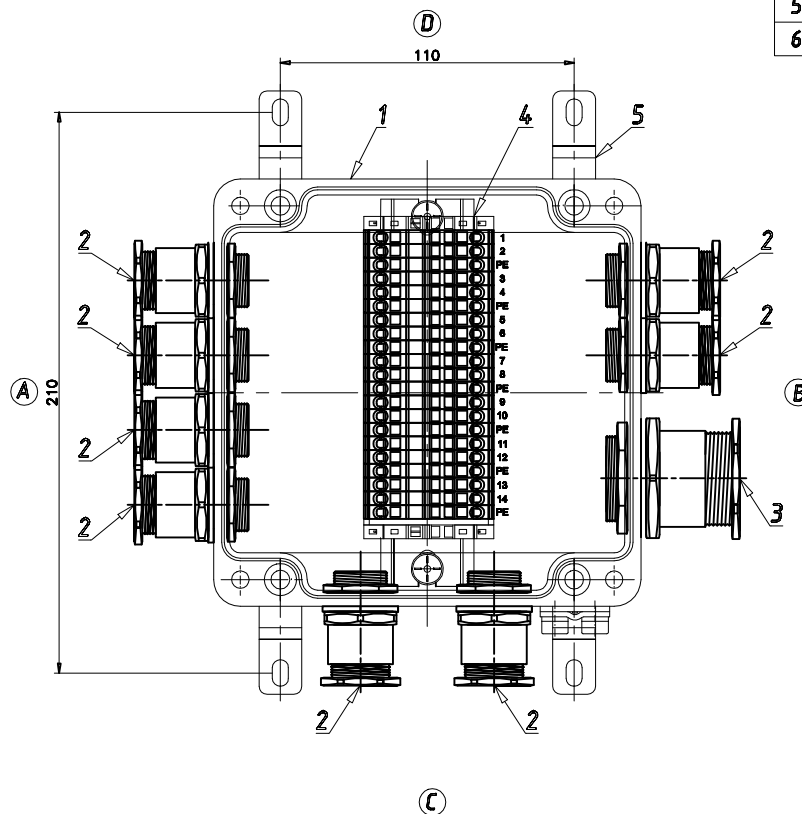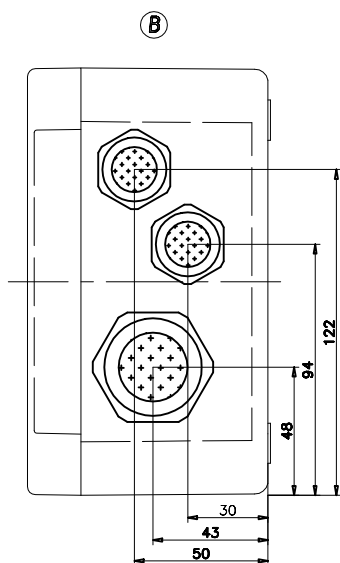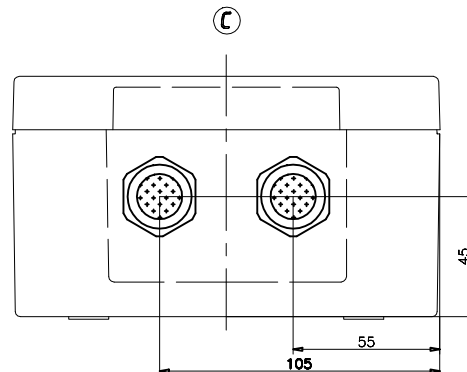

Поз	Найменування	Од.в.	Кіл.	Прим.
1	Вибухозахищений корпус з алюмінію, 160х160х91, Exe IIC T6	шт	1	25.161609
2	Кабельне введення для гнучкого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20х1,5, діаметр 6,5–14,0 мм.	шт	8	20 A 2F1RA5
	Гайка латунна, M20х1,5	шт	8	
3	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	8	20ETS2
	Кабельне введення для гнучкого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M32х1,5, діаметр 17,0–26,3 мм.	шт	1	32 A 2F1RA5
	Гайка латунна, M32х1,5	шт	1	
4	Кільце ущільнювальне пластикове, M32	шт	1	32ETS2
	Клема прохідна 2.5	шт	14	
	Клема захисного проводу 2.5-PE	шт	7	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
	Кришка кінцева	шт	1	
5	Рейка монтажна TS 35х7.5	м	0.15	
	Кріплення зовнішні (4 шт.)	комп	1	
6	Паспортна таблиця	шт	1	

- Примітки:
- Кількість розподільчих коробок: шт.
 - Коробку розгорнуто проти годинникової стрілки на 90°.

СКМ 05.161609-Exe-(14/2,5)-(7/2,5)-4(A)/20 A 2F1RA5-2(B)/20 A 2F1RA5-1(B)/32 A 2F1RA5-2(C)/20 A 2F1RA5					Лист	Маса	Масштаб
Змін.	Кіл.	№ вкл.	Підпис	Дата	Коробка розподільча		
Розроб.							
Перевір.							
Т.контр.							
Нор.контр.					Креслення до замовлення №		
Затв.							
					Аркуш	1	Аркушів 1
					ТОВ "Корпус груп"		