

8

CE

2004

ROSE Systemtechnik GmbH
D-32457 Porta Westfalica

ROSE

Ex

II 2G Ex ia IIC T6 Gb

-XX°C ≤ Ta ≤ +XX°C

Type: 15.232811

XXX V

Imax XX A




2,5 mm²

XX.XX.XXXX


XXXXXXXXXX

Do not open while energized

19.0393 X

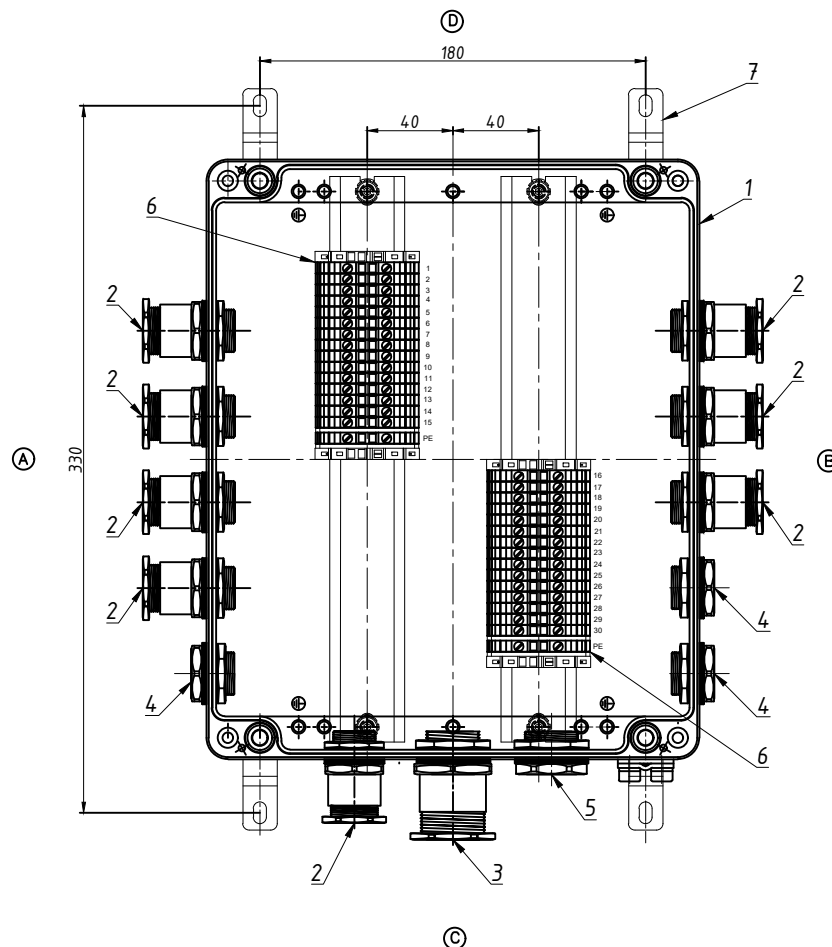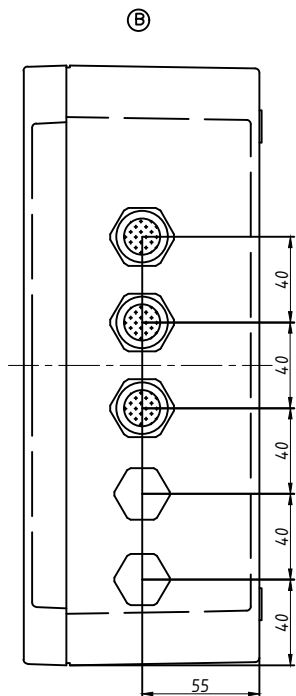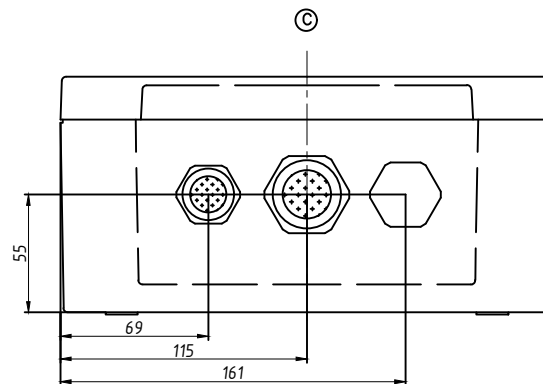

Поз	Найменування	Од.в.	Кіл.	Прим.
1	Видбухозахисний корпус з алюмінію, 230х280х111, Ex ia IIC T6	шт	1	25.232811
2	Кабельне введення для гнучкого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20х1.5, діаметр 6,5-14,0 мм.	шт	8	20A2F1RA5
	Гайка латунна, M20х1.5	шт	8	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	8	20ETS2
3	Кабельне введення для гнучкого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M25х1.5, діаметр 11,1-20,0 мм.	шт	1	25A2F1RA5
	Гайка латунна, M25х1.5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M25	шт	1	25ETS2
4	Заглушки з шестигранною головкою, M20	шт	3	757DM25
	Гайка латунна, M20х1.5	шт	3	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	3	20ETS2
	Заглушки з шестигранною головкою, M25	шт	1	757DM35
5	Гайка латунна, M25х1.5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M25	шт	1	25ETS2
	Клема прохідна	шт	30	
	Клема захисного проводу PE	шт	2	
6	Фіксатор кінцевий	шт	4	
	Кришка кінцева	шт	4	
	Рейка монтажна TS 35х7.5	м	0.54	
7	Кріплення зовнішнє (4 шт.)	компл	1	
8	Паспортна таблиця	шт	1	

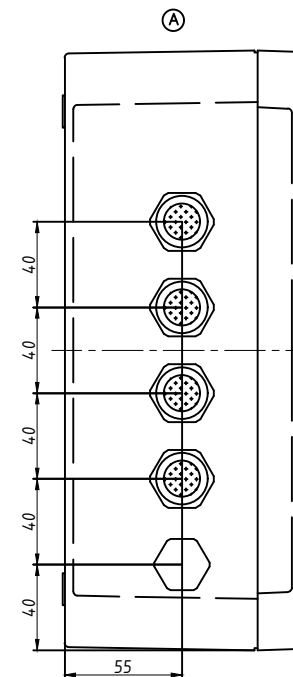

Примітки:
1. Кількість розподільчих коробок: шт.
2. Коробку розгорнуто проти годинникової стрілки на 90°.

						СКМ-15.232811-Exia-(30/2,5)bi-(2/2,5)-4(A)/20A2F1RA5-1(A)/757DM25-3(B)/20A2F1RA5-2(B)/757DM25-1(C)/25A2F1RA5-1(C)/20A2F1RA5-1(C)/757DM35		
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата	Коробка розподільча	Лит.	Маса	Масштаб
Розроб.								
Перевір.								
Т. контр.						Аркуш	1	Аркушів
Нор.контр.					Креслення до замовлення №	ТОВ "Корпус груп"		
Затв.								