

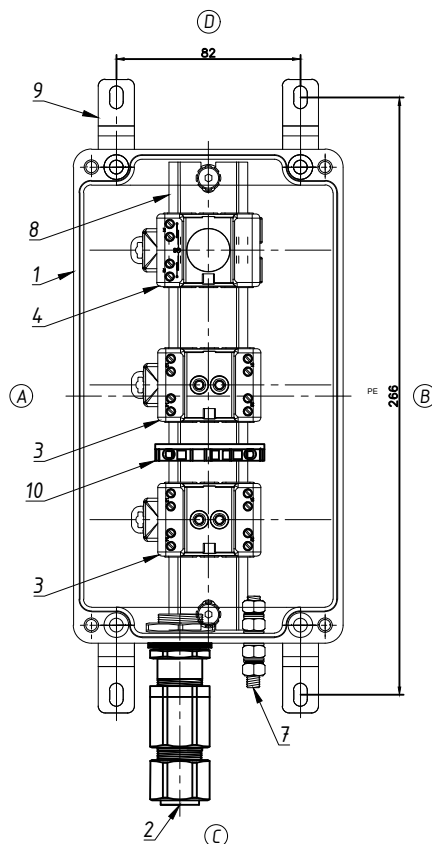
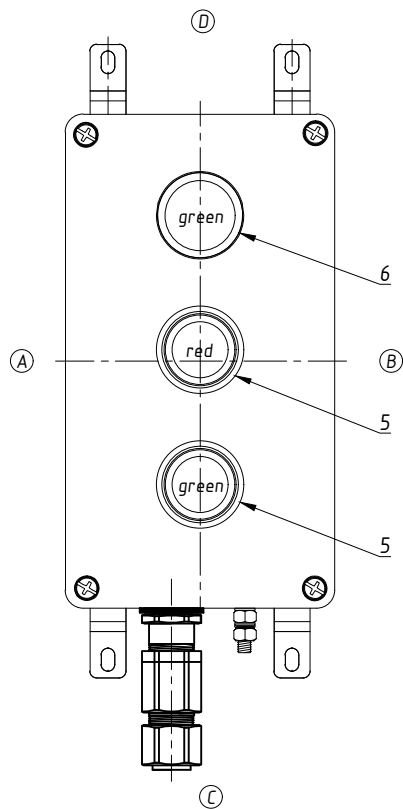
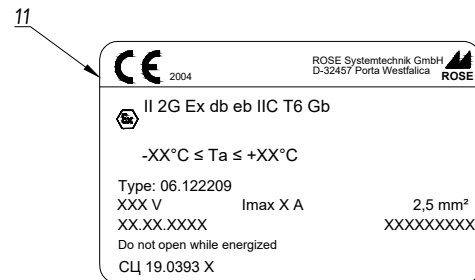
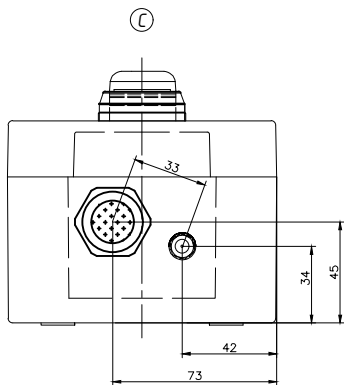




Поз	Найменування	Од.ви-м.	Кіль-ть	Примітка
1	Видухозахищений корпус з поліестеру 120x220x91	шт	1	26.122209
2	Кабельне введення для броньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20x1.5, діаметр зовнішній 9,5-15,9мм, діаметр внутрішній 6,1-11,6мм.	шт	1	20SE1FX1RA5
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	1	20ETS2
	Кільце заземлення, M20	шт	1	20ET5
3	Модуль 1NO+1NC	шт	2	
4	Модуль лампи	шт	1	
5	Кнопка без фіксації	шт	2	
6	Світловий індикатор	шт	1	
7	Шпилька заземлення M6	шт	1	
8	Рейка монтажна TS 35*15	м	0,21	
9	Кріплення зовнішніє (4шт.)	компл	1	
10	Клема захисного проводу 2.5 PE	шт	1	
	Кінцева кришка	шт	1	
11	Паспортна табличка	шт	1	

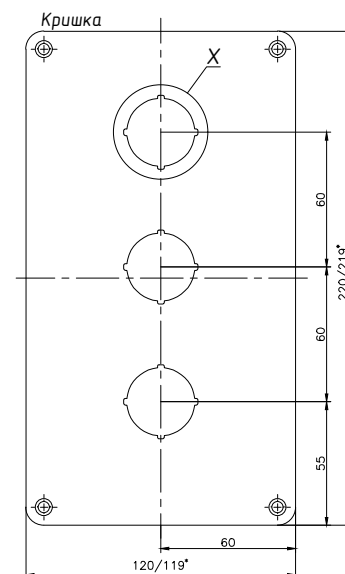

Примітки:
1. Кількість коробок керуючих: шт.
2. Коробку розгорнуто проти годинникової стрілки на 90°.

					КПП-06.122209-Exe-(Iз/1)-(K/2)-1(C)/20SE1FX1RA5			
					Коробка керуюча (пост керування)			
					Креслення до замовлення №			
					ТОВ "Корпус груп"			
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата				
Розроб.								
Перевір.								
Т. контр.								
Нор.контр.								
Затв.								