

ROSE Systemtechnik GmbH
D-32467 Porta Westfalica




 II 2G Ex eb IIC T6 Gb




-XX°C ≤ Ta ≤ +XX°C

Type: 05.233311
XXX V
XX.XX.XXXX
Do not open while energized
CŁ 19.0393 X

Imax XX A
2.5 mm²
XXXXXXXXXX

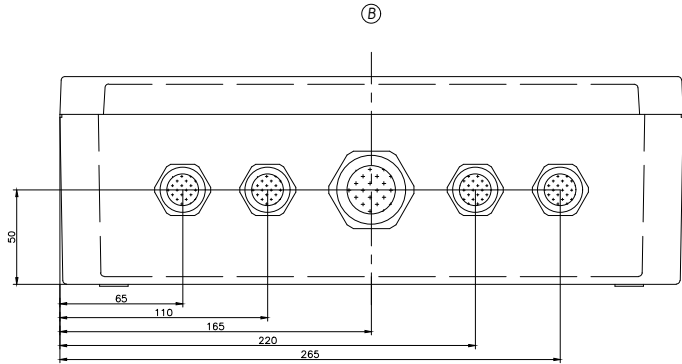

Поз	Найменування	Од.в.	Кіл.	Прим.
1	Вибухозахищений корпус з алюмінію, 230х330х111, Ехе ІІС Т6	шт	1	25.233311
2	Кабельне введення для гнучкого кабелю, нікельована латунь, Ехd/Ехе ІІС, М20х1,5, діаметр 6,5-14,0 мм.	шт	12	20A2F1RA5
	Гайка латунна, М20х1,5	шт	12	
3	Кільце ущільнювальне пластикове, М20	шт	12	20ETS2
	Кабельне введення для гнучкого кабелю, нікельована латунь, Ехd/Ехе ІІС, М32х1,5, діаметр 17,0-26,3 мм.	шт	1	32A2F1RA5
4	Гайка латунна, М32х1,5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, М32	шт	1	32ETS2
5	Клема прохідна	шт	60	
	Клема захисного проводу РЕ	шт	2	
6	Фіксатор кінцевий	шт	4	
	Кришка кінцева	шт	4	
7	Рейка монтажна TS 35х7,5	м	0,7	
	Кріплення зовнішнє (4 шт.)	комп	1	
8	Паспортна таблиця	шт	1	

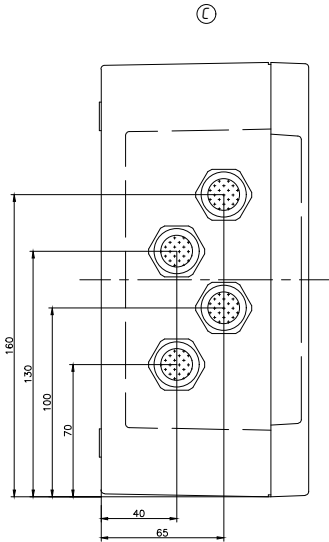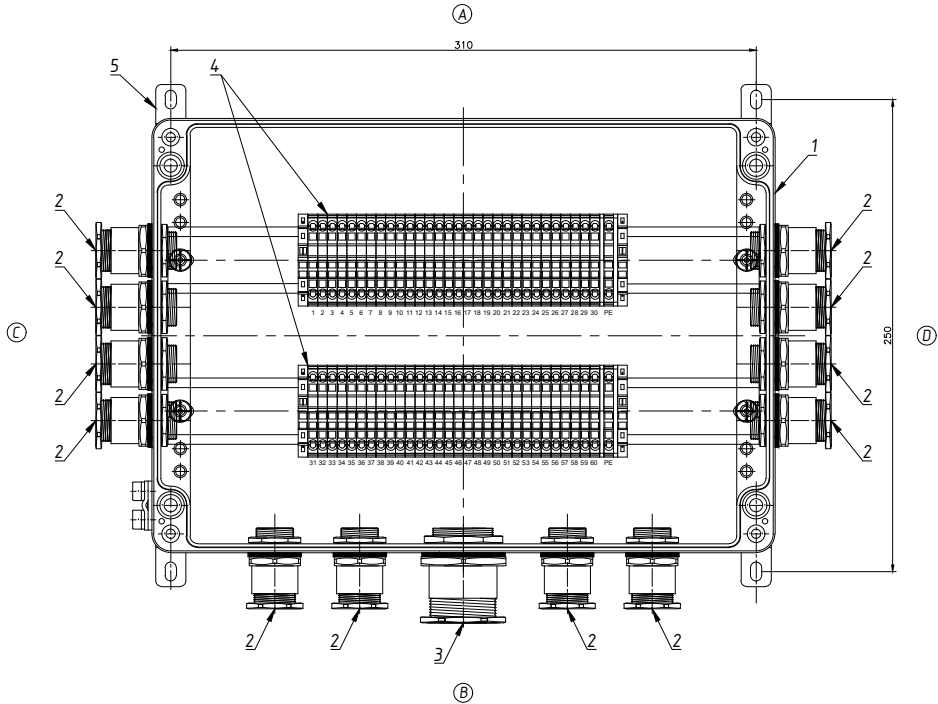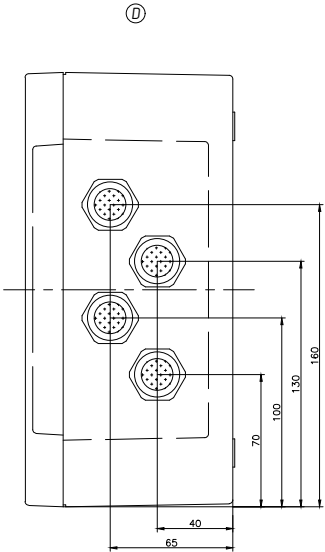

Примітка.
1. Кількість розподільчих коробок: шт.

					СКМ-05.233311-Ехе-(60/2,5)-12/2,5-4(BI)/20A2F1RA5-1(B)/32A2F1RA5-4(C)/20A2F1RA5-4(D)/20A2F1RA5			
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата	Коробка розподільча	Лист		
						Маса	Масштаб	
Розроб.					Креслення до замовлення №	Аркуш	1	Аркушів 1
Перевір.								
Т. контр.								
Нор. контр.								
Затв.								