

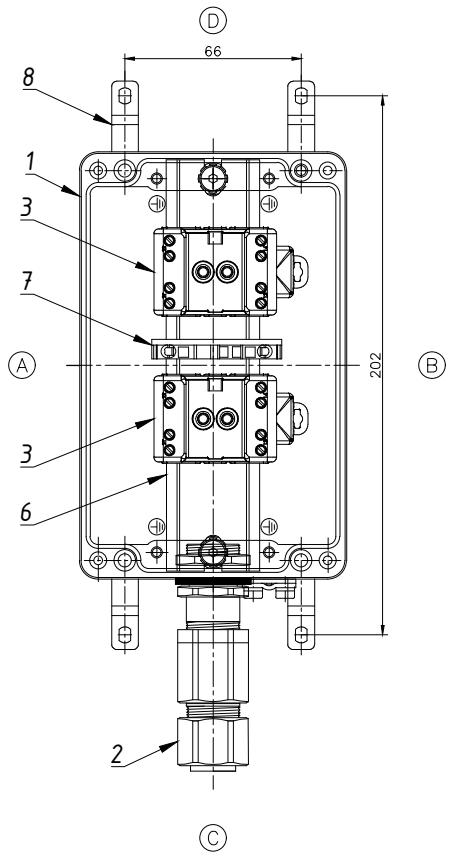
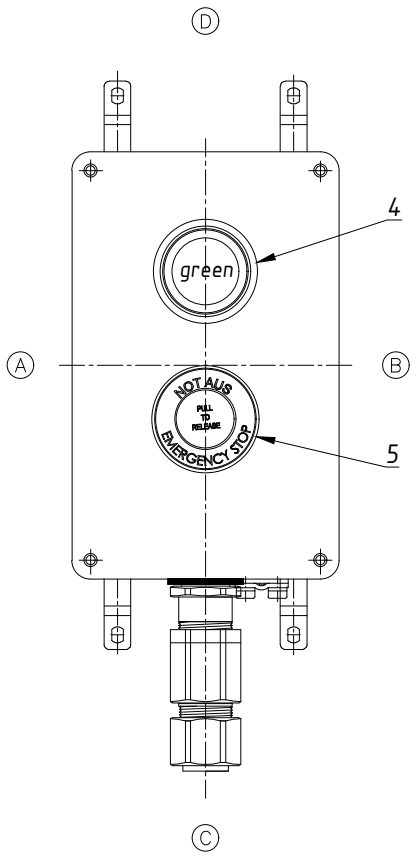
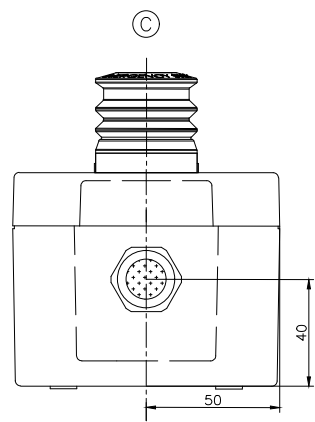
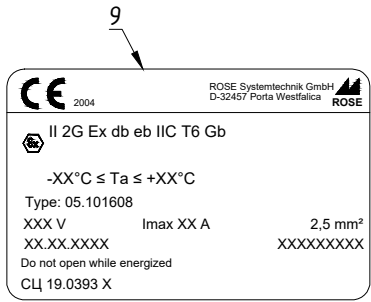




Поз	Найменування	Од.ви-м.	Кіль-ть	Примітка
1	Вибухозахищений корпус з алюмінію 100х160х81	шт	1	25.101608
2	Кабельне введення для дроньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20х1.5, діаметр зовнішній 9,5-15,9мм, діаметр внутрішній 6,1-11,6мм.	шт	1	20SE1FX1RA5
	Гайка латунна, M20х1.5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	1	20ETS2
3	Модуль 1NO+1NC	шт	2	
4	Кнопка без фіксації	шт	1	
5	Кнопка аварійної зупинки "Гриб"	шт	1	
6	Рейка монтажна TS 35*7,5	м	0,15	
7	Клема захисного проводу 2.5 PE	шт	1	
	Кінцева кришка	шт	1	
8	Кріплення зовнішнє (4 шт.)	компл	1	
9	Паспортна табличка	шт	1	

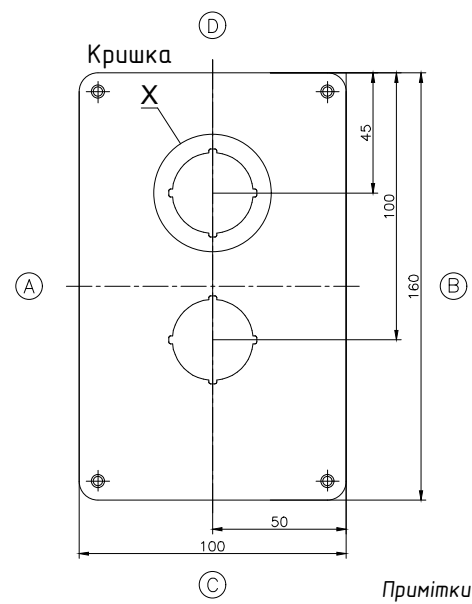

Примітки:
1. Кількість керуючих коробок: шт.
2. Коробку розгорнуто проти годинникової стрілки на 90°.

					КПМ-05.101608-Exe-(K/1)-(Г/1)-1(C)/20SE1FX1RA5				
					Коробка керуюча (пост керування)	Літ.		Маса	Масштаб
Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата					
Розроб.									
Перевір.									
Т. контр.						Аркуш	1	Аркушів	1
Нор. контр.					Креслення до замовлення №	ТОВ "Корпус груп"			
Затв.									