



2004

ROSE Systemtechnik GmbH  
D-32457 Porta Westfalica





II 2G Ex eb IIC T6 Gb

-XX°C ≤ Ta ≤ +XX°C

Type: 05.233311

690 VImax XX A


XX.XX.XXXX

Do not open while energized


Ci 19.0393 X

2,5 mm²

XXXXXXXXXX

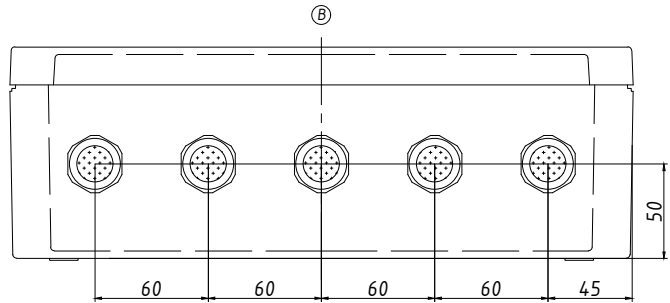

| Поз | Найменування                                                                                                                                        | Од.в. | Кіл. | Прим.      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| 1   | Вибухозахищений корпус з алюмінію, 230х330х111, Exe IIC T6                                                                                          | шт    | 1    | 25.233311  |
| 2   | Кабельне введення для броньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20х1,5, діаметр зовнішній 12,5-20,9мм, діаметр внутрішній 6,5-13,9мм.  | шт    | 5    | 20E1FX1RA5 |
|     | Гайка латунна, M20х1,5                                                                                                                              | шт    | 5    |            |
|     | Кільце ущільнювальне пластикове, M20                                                                                                                | шт    | 5    | 20ETS2     |
| 3   | Кабельне введення для броньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M32х1,5, діаметр зовнішній 23,7-33,9мм, діаметр внутрішній 17,0-26,2мм. | шт    | 6    | 32E1FX1RA5 |
|     | Гайка латунна, M32х1,5                                                                                                                              | шт    | 6    |            |
|     | Кільце ущільнювальне пластикове, M32                                                                                                                | шт    | 6    | 32ETS2     |
| 4   | Клема прохідна                                                                                                                                      | шт    | 32   |            |
|     | Клема захисного проводу PE                                                                                                                          | шт    | 1    |            |
|     | Фіксатор кінцевий                                                                                                                                   | шт    | 2    |            |
|     | Кришка кінцева                                                                                                                                      | шт    | 2    |            |
| 5   | Рейка монтажна TS 35х7,5                                                                                                                            | м     | 0,32 |            |
|     | Кріплення зовнішні (4 шт.)                                                                                                                          | комп  | 1    |            |
| 6   | Паспортна таблиця                                                                                                                                   | шт    | 1    |            |

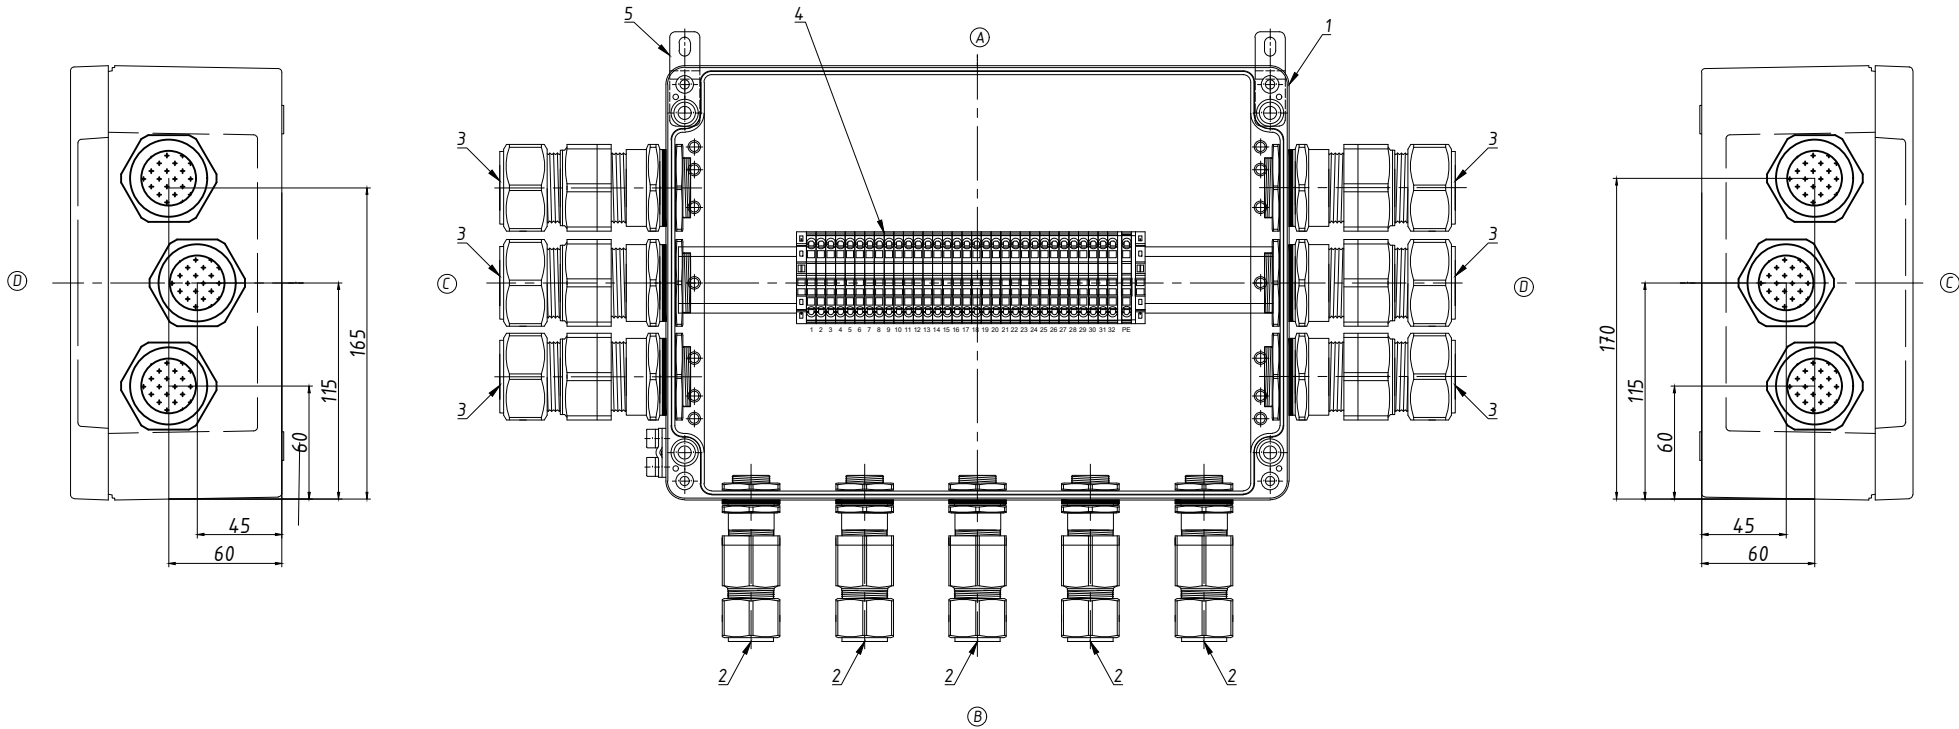

Кількість коробок: шт.

|             |      |        |        |      |                                                                                     |  |  |                   |      |         |
|-------------|------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------|---------|
|             |      |        |        |      | СКМ 05.233311-Exe-(32/2,5)-(1/2,5)-5(BI)/20E1FX1RA5-3(C)/32E1FX1RA5-3(D)/32E1FX1RA5 |  |  |                   |      |         |
| Вміст       | Кіл. | № док. | Підпис | Дата | Коробка розподільча                                                                 |  |  | Лист              | Маса | Масштаб |
| Розроб.     |      |        |        |      |                                                                                     |  |  |                   |      |         |
| Перевір.    |      |        |        |      |                                                                                     |  |  |                   |      |         |
| Т. контр.   |      |        |        |      |                                                                                     |  |  |                   |      |         |
| Нор. контр. |      |        |        |      | Креслення до замовлення №                                                           |  |  | ТОВ "Корпус груп" |      |         |
| Замб.       |      |        |        |      |                                                                                     |  |  |                   |      |         |