



2004

ROSE Systemtechnik GmbH
D-32457 Porta Westfalica






II 2G Ex eb IIC T6 Gb




-XX°C ≤ Ta ≤ +XX°C

Type: 05.181809
XXX V
XX.XX.XXXX
Do not open while energized
CJ 19.0393 X

Imax XX A
2,5 mm²
XXXXXXXXXX

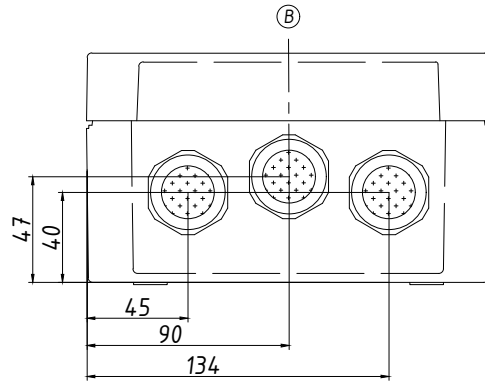

Поз	Найменування	Од.в.	Кіл.	Прим.
1	Вибухозахищений корпус з алюмінію, 180х180х101, Exe IIC T6	шт	1	25.181810
2	Кабельне введення для броньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20х1,5, діаметр зовнішній 9,5-15,9мм, діаметр внутрішній 6,1-11,6мм.	шт	8	20SE1FX1RA5
	Гайка латунна, M20х1,5	шт	8	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	8	20ETS2
3	Кабельне введення для броньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M25х1,5, діаметр зовнішній 14,0-22,0мм, діаметр внутрішній 11,1-19,9мм.	шт	3	25SE1FX1RA5
	Гайка латунна, M25х1,5	шт	3	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M25	шт	3	25ETS2
4	Клема прохідна	шт	16	
	Клема захисного проводу PE	шт	1	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
	Кришка кінцева	шт	2	
	Рейка монтажна TS 35х7,5	м	0.16	
5	Кріплення зовнішніє (4 шт.)	комп	1	
6	Паспортна таблиця	шт	1	

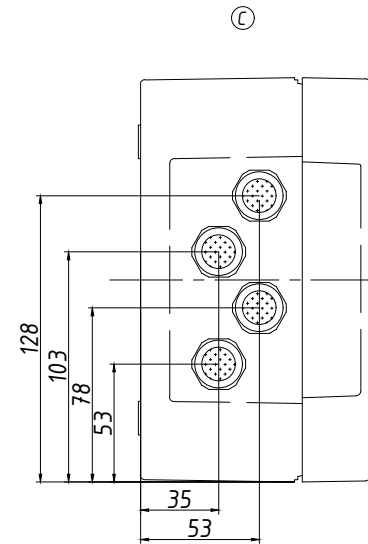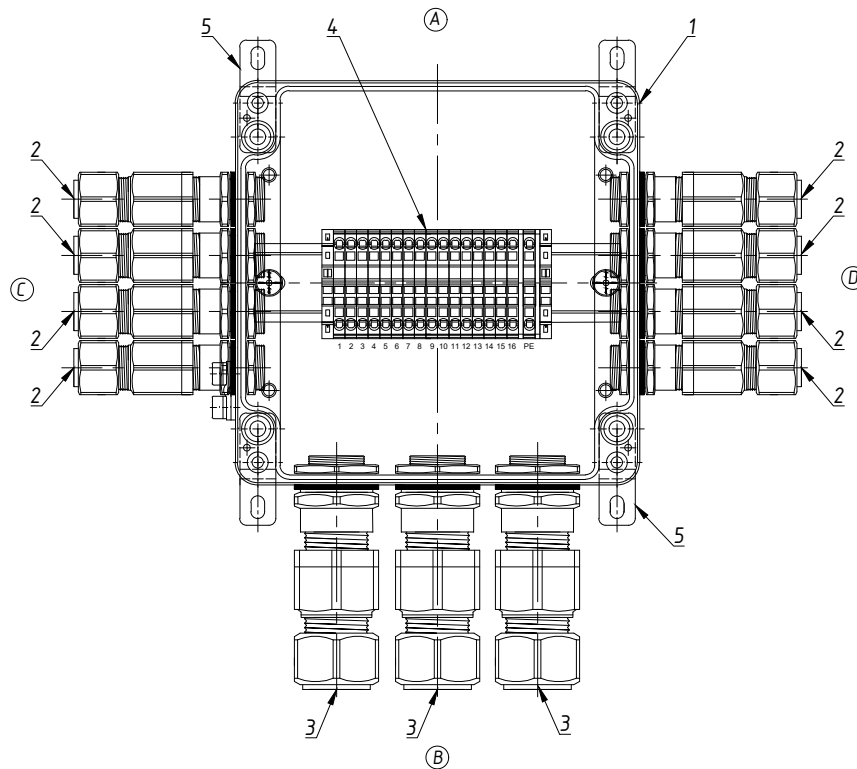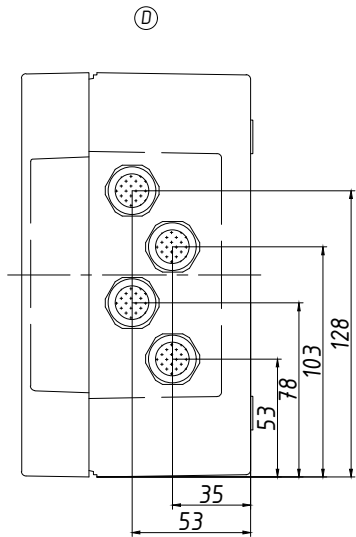

Кількість коробок: шт.

						СКМ 05.181810-Exe-(16/2,5)-(1/2,5)-3(B)/25SE1FX1RA5-4(C)/20SE1FX1RA5-4(D)/20SE1FX1RA5			
						Коробка розподільча			
						Лит.	Маса	Масштаб	
Змін.									
Розроб.									
Перевір.									
Т.контр.						Аркуш	1	Аркушів	1
Нор.контр.						Креслення до замовлення №			
Затв.						ТОВ "Корпус груп"			