

CE

2004

ROSE

Systemtechnik GmbH

D-32457 Porta Westfalica

II 2G Ex eb IIC T6 Gb

-XX°C ≤ Ta ≤ +XX°C





Type: 05.161609

XXX V I_{max} XX A 2.5 mm²

XX.XX.XXXX XXXXXXXXX

Do not open while energized

Cl 19.0393 X

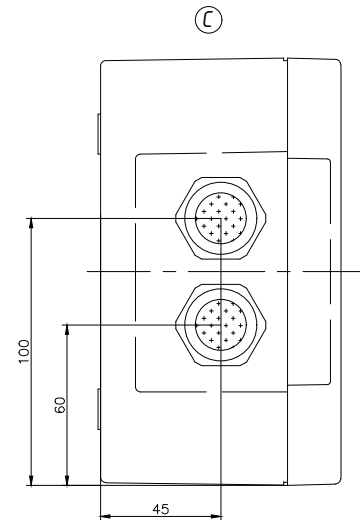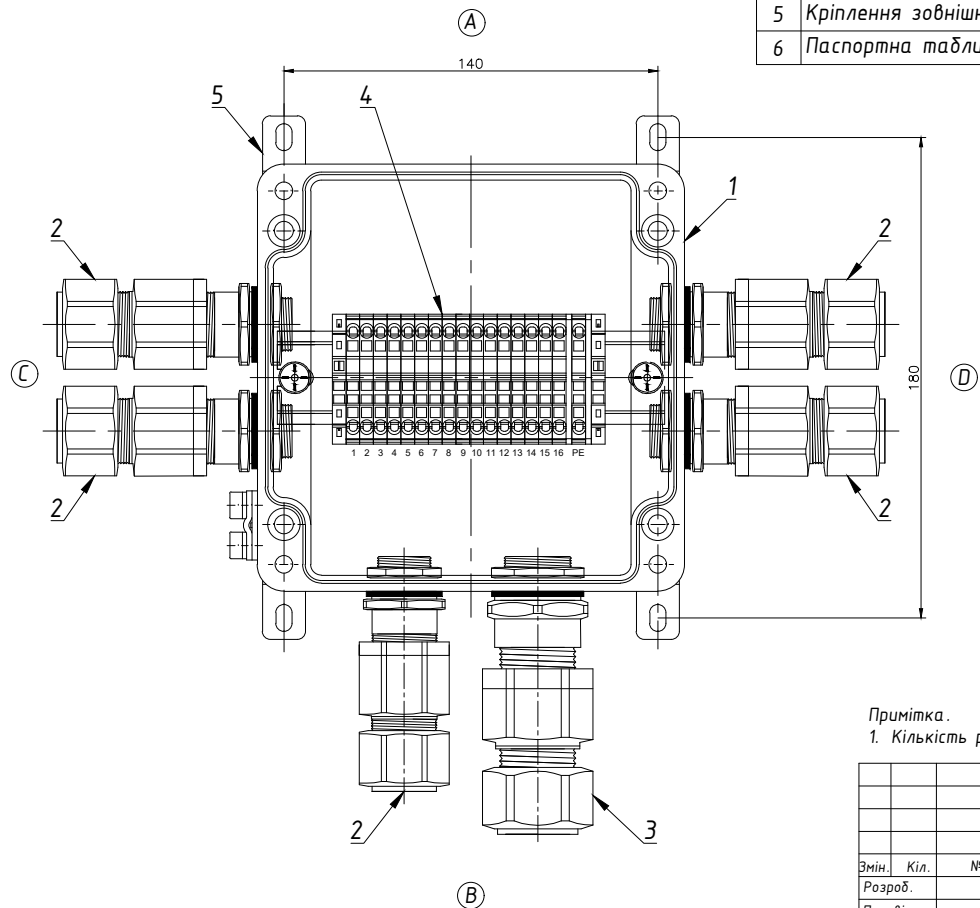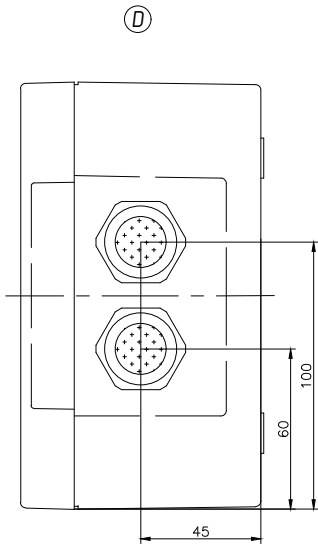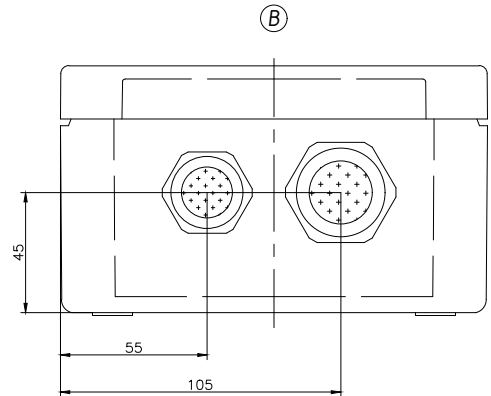

Поз	Найменування	Од.в.	Кіл.	Прим.
1	Вибухозахищений корпус з алюмінію, 160x160x91, Exe IIC T6	шт	1	25.161609
2	Кабельне введення для броньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M20x1.5, діаметр зовнішній 12,5–20,9мм, діаметр внутрішній 6,5–13,9мм.	шт	5	20E1FX1RA5
	Гайка латунна, M20x1.5	шт	5	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M20	шт	5	20ETS2
3	Кабельне введення для броньованого кабелю, нікельована латунь, Exd/Exe IIC, M25x1.5, діаметр зовнішній 18,2–26,2мм, діаметр внутрішній 11,1–19,9мм	шт	1	25E1FX1RA5
	Гайка латунна, M25x1.5	шт	1	
	Кільце ущільнювальне пластикове, M25	шт	1	25ETS2
4	Клема прохідна 2.5	шт	16	
	Клема захисного проводу 2.5-PE	шт	1	
	Фіксатор кінцевий	шт	2	
	Кришка кінцева	шт	2	
	Рейка монтажна TS 35x7.5	м	0.15	
5	Кріплення зовнішніє (4 шт.)	комп	1	
6	Паспортна таблиця	шт	1	

Примітка.
1. Кількість розподільчих коробок: шт.

СКМ 05.161609-Exe-(16/2,5)-(1/2,5)-1(B)/20E1FX1RA5-1(B)/25E1FX1RA5-2(C)/20E1FX1RA5-2(D)/20E1FX1RA5					
Коробка розподільча					
Креслення до замовлення №					

Змін.	Кіл.	№ док.	Підпис	Дата	Літ.	Маса	Масштаб
Розроб.							
Перевір.							
Т. контр.					Аркуш	1	Аркушів 1
Нор. контр.					ТОВ "Корпус груп"		
Затв.							